



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68  
[www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl) e-mail:  
[miasto@um.nowaruda.pl](mailto:miasto@um.nowaruda.pl)

Nowa Ruda, dnia 11 maja 2010 r.

Nr sprawy WI/341/14/10


**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 7 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie wentylacji)”**

## **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ jak niżej:

- Zmienia się opis rysunku nr 12/A Projektu budowlanego – Dodatek 3 do SIWZ:**  
*6 – obróbka z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,5-06mm, lakierowane na kolor brązowy.*
- Zmienia się treść punktu 1.8. Materiał Projektu budowlanego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Dodatek 3 do SIWZ:**  
*„Zaprojektowano okna o parametrach:*
  - współczynnik infiltracji  $\alpha=0,3$ ,*
  - szyba 4/16/4 o współczynniku  $U_g$  nie większym niż  $1,1 W/m^2K$ , z termoramką,*
  - profile PVC wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami z włókna szklanego wypełnionymi pianką poliuretanową o  $U=1,21 W/m^2K$  (Aprobata techniczna AT-15-5357/2004). Zamiennie dopuszcza się zastosowanie wzmocnienia stalowego o grubości ścianki 1,5mm (uwarunkowane kosztami profili oraz ich specjalistyczną obróbką).*
  - Okna wyposażone na etapie produkcji w nawiewniki ciśnieniowe Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-4595/2000 – nawiew z rysunkiem, AT-15-4595/2002 – rozszerzona do zastosowań nawiewników w oknach PVC i drewniano-aluminiowych.*  
*Zaprojektowano drzwi o parametrach:*
  - Ślusarka ciepła ALU „profil ciepły” o współczynniku  $1,1 W/m^2K$ ,*
  - szkło bezpieczne.*
  - Wyposażenie: dwa zamki i jeden samozamykacz na każde drzwi.*

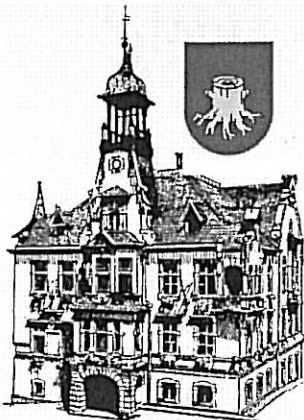

# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68

[www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl)  
[miasto@um.nowaruda.pl](mailto:miasto@um.nowaruda.pl)

e-mail:

3. **Zmienia się treść punktu II. Montaż nawiewników w nowych oknach PCV Projektu budowlanego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Dodatek 3 do SIWZ:**

„*Nawiew*

*Zaprojektowano nawiewniki ciśnieniowe o wymiarach zewnętrznych czerpania 330/46mm i regulator 393/23mm w przyłdze okiennej górnej lub na wysokości poprzecznego podziału okna (ślepię) min 200 cm od poziomu wewnętrznego posadzki lub zamiennie higrosterowane o przepływie do 35 m<sup>3</sup>/h (minimum 25 m<sup>3</sup>/h). Należy zastosować 1szt./okno.*

*(...)*

**3. Materiał**

*Nawiewniki ciśnieniowe lub zamiennie higrosterowane o przepływie do 35 m<sup>3</sup>/h (minimum 25 m<sup>3</sup>/h).”*

## INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

**PROJEKTANT**

**ZAMAWIAJĄCY**

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
*Roman Kaczmarek*  
.....  
Roman Kaczmarek

**Załączniki:** brak